

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は、必ず保管してください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。
なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

	警告	死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
	注意	軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

してはいけない

必ず守る


■施工上のご注意

注意											
	適用パイプ外径以外に使用しないでください。金具が固定されず、落下・破損の原因になります。	取り付け、取り外し作業が難しい場合は、二人以上で作業を行ってください。けがの原因になります。 使用するねじなどは指定されたものを使用してください。取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。締め付けが不十分な場合、破損・落下などの原因になります。また、締め付け過ぎの場合は、ねじ山を破損するおそれがあります。									
	本製品は、プラボックス背面の上下2か所に必ず取り付けてください。落下・破損の原因になります。										
	屋外など防水性能が必要な場合は、取付穴にコーキングを行ってください。ボックス内に水が浸入する原因になります。										
	作業時は必ず軍手などの手袋を着用してください。けがの原因になります。										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ねじの呼び</th><th>適正締付トルク N・m</th><th>適用</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M4</td><td>1.5～2.0</td><td>ボックス取付ねじ</td></tr> <tr> <td>7/16</td><td>24.5～34.3</td><td>単管パイプ取付ボルト</td></tr> </tbody> </table>	ねじの呼び	適正締付トルク N・m	適用	M4	1.5～2.0	ボックス取付ねじ	7/16	24.5～34.3	単管パイプ取付ボルト
ねじの呼び	適正締付トルク N・m	適用									
M4	1.5～2.0	ボックス取付ねじ									
7/16	24.5～34.3	単管パイプ取付ボルト									

■使用上のご注意

警告	
	取付部（ねじ、ナット）などの傷みやゆるみがないか、定期的に点検してください。傷みがある場合は交換し、ゆるみがある場合は適正締付トルクにて締め付けてください。破損・落下などの原因になります。
注意	
	次のような場所では使用しないでください。故障、けがの原因になります。 ・高温、高湿となる場所 ・塩分を多く含んだ場所（海岸から1km以内など） ・腐食性ガスのある場所 ・過度な振動、衝撃のある場所
	仮設用途以外では使用しないでください。防錆性能の劣化などにより故障、けがの原因になります。

■各部の名称・仕様

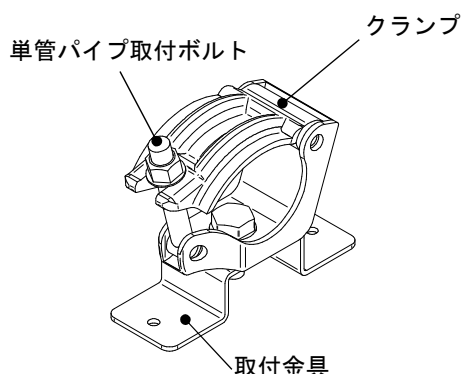

セット内容	2個入り
材 質	鉄
板 厚	2.3mm（取付金具）
表面処理	クロメートめっき
適用パイプ外径	42.7、48.6mm


●付属品

名 称	数 量
取付ねじM4-30 SUS	4コ
取付ナットM4 SUS	4コ
取扱説明書（本紙）	1部

●外形寸法、適用機種


単位：mm

φ48.6mmの
単管パイプに
取り付けた場合

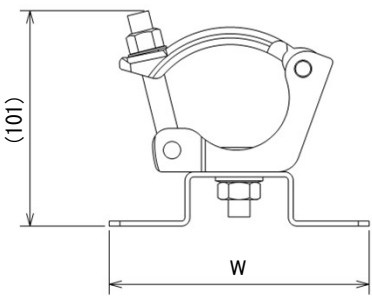


製品名	W	適用機種
PX-150	120	P, OP, OPKシリーズ ヨコ150
PX-200	170	P, OP, OPKシリーズ ヨコ200
PX-300	240	P, OP, OPKシリーズ ヨコ250、300
PX-400	340	P, OP, OPKシリーズ ヨコ350、400

【ご注意】 ヨコ250、350の製品に取り付ける場合、ボデー背面から片側5～7mm程度取付金具が左右に飛び出しますので、けがなどにご注意ください。

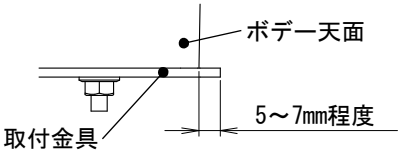


■取付方法


- ボデー取付穴の薄膜にφ5mmのドリルにて穴加工をし、薄膜を除去してください。（4箇所）
- 取付穴にプラスチックの内側から取付ねじM4-30 SUSを通し、取付ナットM4 SUSを用いて取付金具に締め付けてください。
【ご注意】 上下のクランプが同じ向きになるように取り付けてください。
単管パイプへの取付の際に、施工性が悪くなる恐れがあります。
また、防水性能が必要な場合はボデー内側の取付穴にコーキングを行ってください。

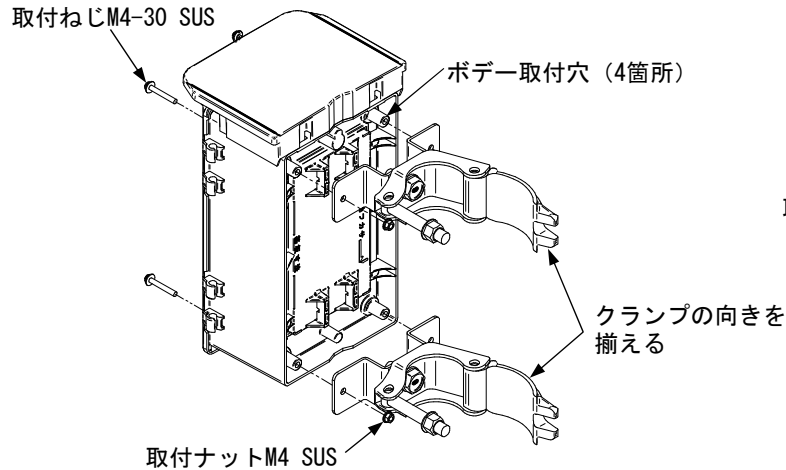

ねじの呼び	適正締付トルク N・m	適用
M4	1.5～2.0	ボックス取付ねじ

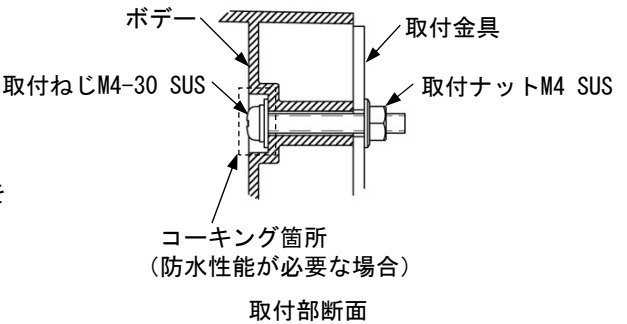

- 単管パイプに、単管パイプ取付ボルトを使用して本製品を取り付けてください。

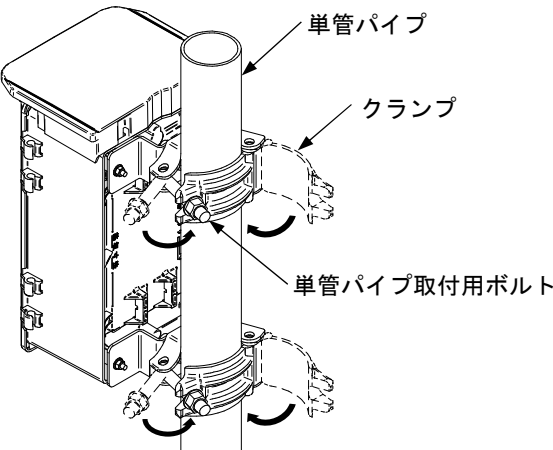

ねじの呼び	適正締付トルク N・m	適用
7/16	24.5～34.3	単管パイプ取付ボルト

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談センターにお問い合わせください。

TEL (0561) 64-0152

〈受付時間〉9：00～12：00、13：00～17：00（土・日・祝日は休み）

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- ・個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2026年7月

SK-363A

NITTO KOGYO

©NITTO KOGYO CORPORATION