

ポンプ制御盤  
操作ユニット・出力ユニットの変更

ポンプ制御盤に搭載している操作ユニット・出力ユニットの仕様変更をします。

■品名記号、価格、制御機能に変更ありません。

## 対象商品

品名	品名記号 ※
ポンプ制御盤・単独自動運転	G1-□(E, EA, H, HA, M) G2-□(E, EA, H, HA, M) G3-□(E, EA, H, HA, M) G4-□(E, EA, H, HA, M)
ポンプ制御盤・自動交互運転	GP-A-□(E, EA, H, HA, M) G1-A-□(E, EA, H, HA, M) G2-A-□(E, EA, H, HA, M) G3-A-□(E, EA, H, HA, M) G4-A-□(E, EA, H, HA, M)
ポンプ制御盤・自動交互同時運転	G2-D-□(E, EA, H, HA, M) G3-D-□(E, EA, H, HA, M) G4-D-□(E, EA, H, HA, M)

※組替仕様(キャビネットの変更)によるRG(屋内・屋外兼用(RAM)タイプ)、OG(屋外(OR)タイプ)も対象となります。

[例1] キャビネットをRAMタイプに変更する場合は品名記号の先頭にRが付きます。

GP-04M → RGP-04M

[例2] キャビネットをORタイプに変更する場合は品名記号の先頭にOが付きます。

G4-D-37HA → OG4-D-37HA


## 変更内容

### ●搭載ユニットの外観

操作ユニット ■代表例:G1シリーズ(ポンプ制御盤・単独自動運転)



### 出力ユニット

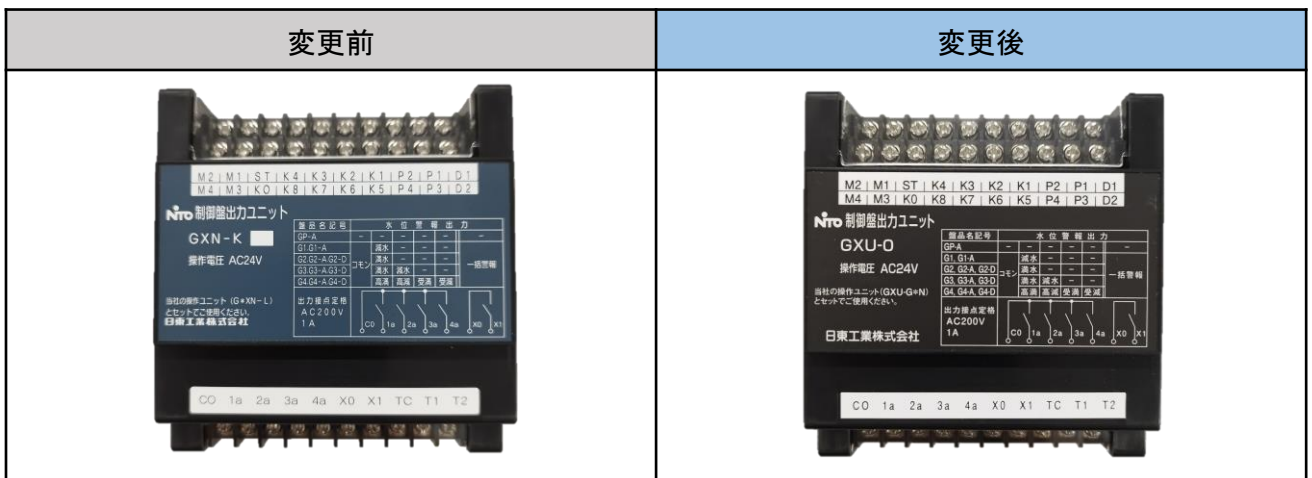

### ご注意

- ・操作ユニットと出力ユニットについて仕様変更前後(新旧)の組み合わせはできません。
- ・操作ユニットについて仕様変更前機種は給電配線がありました。仕様変更後機種は出力ユニットからの制御線にて給電を兼ねるためダウントランスからの給電配線はありません。

● 搭載ユニットの品名

ポンプ制御盤 品名記号 ※	搭載ユニット			
	操作ユニット		出力ユニット	
	変更前	変更後	変更前	変更後
GP-A-**(E, EA, H, HA, M)	GPAXN-L	GXU-GPAN	GXN-K	GXU-O
G1-**(E, EA, H, HA, M)	G1XN-L	GXU-G1N		
G1-A-**(E, EA, H, HA, M)	G1AXN-L	GXU-G1AN		
G2-**(E, EA, H, HA, M)	G2XN-L	GXU-G2N		
G2-A-**(E, EA, H, HA, M)	G2AXN-L	GXU-G2AN		
G2-D-**(E, EA, H, HA, M)	G2DXN-L	GXU-G2DN		
G3-**(E, EA, H, HA, M)	G3XN-L	GXU-G3N		
G3-A-**(E, EA, H, HA, M)	G3AXN-L	GXU-G3AN		
G3-D-**(E, EA, H, HA, M)	G3DXN-L	GXU-G3DN		
G4-**(E, EA, H, HA, M)	G4XN-L	GXU-G4N		
G4-A-**(E, EA, H, HA, M)	G4AXN-L	GXU-G4AN		
G4-D-**(E, EA, H, HA, M)	G4DXN-L	GXU-G4DN		

※組替仕様(キャビネットの変更)によるRG(屋内・屋外兼用(RAM)タイプ)、

OG(屋外(OR)タイプ)も対象となります。

〔例1〕キャビネットをRAMタイプに変更する場合は品名記号の先頭にRが付きます。

GP-04M → RGP-04M

〔例2〕キャビネットをORタイプに変更する場合は品名記号の先頭にOが付きます。

G4-D-37HA → OG4-D-37HA

## 実施時期

2024年9月上旬より順次切替

## ご注意

- ・仕様変更前商品の在庫状況により、切替時期が前後する場合がありますのでご了承ください。
- ・在庫状況により商品を2台以上ご購入の際に、新旧商品が混在する場合がありますのでご了承ください。